



ΔΥΠΕ ΠΕΔΥ
Κ.Υ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Αριθ. Πρωτ. 1526/15-09-25

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 20635/5/9/25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛ. 27213-63434

ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

e-mail: mouzakitis@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣ: 6η Υ.ΠΕ

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο Πατρών- Αθηνών, Πάτρα, Τ.Κ. 26441

τηλ. 2613600577, ty@dypede.gr



ΚΟΙΝ: Κ.Υ Μελιγαλά

Μελιγαλάς, Τ.Κ 24002, τηλ. 2724360000

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με ηλεκτρολογικούς πίνακες στο Κ.Υ Μελιγαλά

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν κλήσης της Τ.Υ της Ν.Μ. Καλαμάτας από το Κ.Υ Μελιγαλά που αφορούσε ασυνήθιστη οσμή από ένα ηλεκτρολογικό πίνακα, επισκέφθηκε αυθημερόν ο τεχνικός μας το Κ.Υ (στις 19-08-2025) και προέβη σε προσωρινή επίλυση του προβλήματος (είχε πυρακτωθεί ένας αγωγός ουδετέρου στο σημείο σύσφιξης με την μπάρα). Στις 28-8-2025 επισκεφθήκαμε εκ νέου το Κ.Υ. για γενικότερη αποτίμηση της κατάστασης των ηλεκτρολογικών πινάκων. Από την αυτοψία και με δεδομένη τη βλάβη που είχε προκύψει διαπιστώσαμε ότι απαιτούνται ενέργειες βελτιστοποίησης κάποιων πινάκων.

Πιο συγκεκριμένα: Σε δύο πίνακες (αυτόν που εμφάνισε τη βλάβη) και έναν επιπλέον, χρειάζεται να προστεθούν τρεις μπάρες ουδετέρων και να αντικατασταθεί η υπάρχουσα ώστε να μοιραστούν οι αγωγοί των ουδετέρων σε περισσότερες θέσεις. Σε άλλους δύο πίνακες χρειάζεται απλώς να γίνει αναδιάταξη των ουδετέρων, διότι υπάρχουν ήδη κενές θέσεις στην υπάρχουσα μπάρα. Ένας πίνακας χρειάζεται εσωτερικό καπάκι. Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

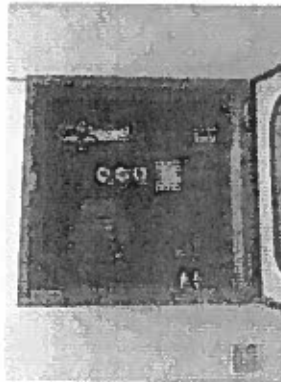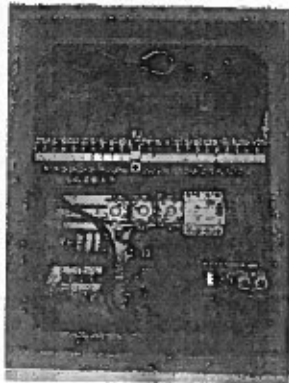

Συνολικά απαιτούνται 8 μπάρες ουδετέρων και ένα εσωτερικό καπάκι πίνακα. Προτεινόμενος προϋπολογισμός (υλικά και εργασίες): 250€ πλέον ΦΠΑ.

Καλαμάτα 4.9.2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΥΠΟΔ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΚΕΑ

ΛΙΑΚΕΑ Π. ΠΕ/Α
ΠΕ/Α ΒΑΘΜΩΝ
Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

